


## 防火・高気密型天井点検口 補足資料

アルミ製の当社従来品・本製品・無開口で行った45分耐火試験のグラフです。当社従来品は28分程度で融解し脱落しています。本製品は45分間融解・脱落せず、無開口と同等の性能を発揮しました。

※試験体の天井材は15mmの強化せっこうボードで実施しています。


### ■ 試験体図

■ 床伏図 (当社従来品)

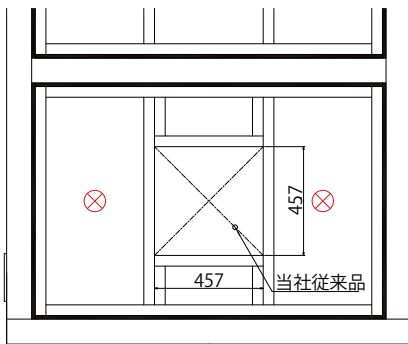


※ ⊗ 温度測定位置

■ 床伏図 (防火・高気密型天井点検口)

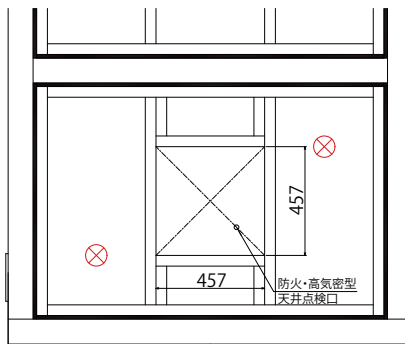


※ ⊗ 温度測定位置

■ 床伏図 (無開口)

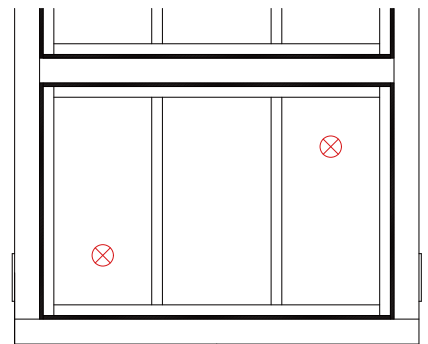


※ ⊗ 温度測定位置

【非加熱側】

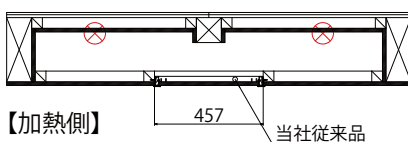


【加熱側】 457 当社従来品

【非加熱側】

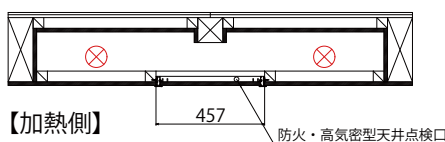

【加熱側】 457 防火・高気密型天井点検口

【非加熱側】

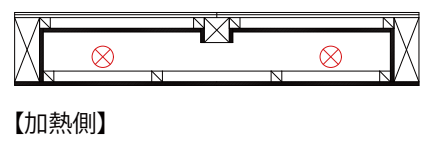

【加熱側】

### ■ 耐火試験のグラフ

